



Jouw zaak, brandveilig

Brandveiligheid
in een zaak van
max. 49 personen

Je wil een publiek toegankelijke inrichting
uitbaten waarin minder dan 50 personen
zijn toegelaten.

Daarbij is brandveiligheid een belangrijke
verplichting voor de veiligheid van je klanten,
jezelf en je zaak.

Wij maken je wegwijs.

Editie maart 2024

WAT MOET JE DOEN?

De brandweer hoeft niet langs te komen.

Als uitbater ben je wel verplicht om met de brandveiligheid van je zaak in orde te zijn en te blijven. Dit is van toepassing op alle delen waar publiek kan komen. Ook al is dat maar éénmalig of af en toe.

Doorloop onze checklist en kijk wat je nog in orde moet brengen.

Het volledige reglement lees je op www.hvzwaasland.be.

Je vindt er nuttige informatie over reactie bij brand van materialen, blustoestellen, rookmelders en meer.

Heb je nog een vraag?

Stel ze via brandpreventie@hvzwaasland.be.

We helpen je graag verder. /

☐ CHECKLIST

Is jouw zaak al brandveilig? Ga het na met deze checklist.

Je bent pas in orde met je zaak als je alles, wat voor jou relevant is, kan afvinken!

- Een volledig nieuwe zaak _____ 3
- Maximaal aantal toegelaten personen _____ 3
- Trappen, doorgangen en (nood)uitgangen _____ 4
- Veiligheidsverlichting _____ 5
- Pictogrammen (nood)uitgang _____ 5
- Blusmiddelen zijn geplaatst _____ 6
- Elektrische installatie _____ 6
- Verwarming _____ 7
- Werken met gas _____ 8
- Brandveilige inrichting & decoratie _____ 8
- Activiteit met verhoogd brandrisico _____ 9
- Personeel opgeleid voor noodsituaties _____ 12
- Verzekering objectieve aansprakelijkheid _____ 13
- Controle installaties _____ 13



□ EEN VOLLEDIG NIEUWE ZAAK

Dit is een zaak die nieuw wordt gebouwd, grondig wordt verbouwd of waarvan de hoofdfunctie wijzigt.

Bv. Een frituur waar een kledingwinkel was of een winkel waar een woning was.

WAS ER EERDER GEEN PUBLIEK TOEGANKELIJKE INRICHTING?

Zorg er dan zeker voor dat aan volgende bouwvoorschriften voldaan zijn:

- / Je zaak moet brandwerend gescheiden zijn van de overige delen van het gebouw. Dit door wanden EI 60 (RF 1h).
- / Deuren in deze wanden moeten zelfsluitend EI₁ 30 (RF 1/2h) zijn.

Let op! Als de bouwaanvraag voor het gebouw werd verleend na 1998 (laag gebouw) of 1994 (middelhoog gebouw) dan is je zaak ook onderworpen aan de basisnormen brandpreventie. Deze kunnen strenger zijn dan de bepalingen uit dit reglement.

□ MAXIMAAL AANTAL TOEGELATEN PERSONEN



Bepaal je maximale capaciteit in onze wegwijzer.

Hou rekening met zowel klanten als personeel.

Plaats een bord ($\pm 20 \times 30$ cm) met het maximum aantal toegelaten personen bij de ingang(en) van jouw zaak. Er mogen nooit meer personen aanwezig zijn in de zaak, inclusief personeel.

□ TRAPPEN, DOORGANGEN EN (NOOD)UITGANGEN

Zorg dat je klanten, je personeel en jijzelf op een veilige manier kunnen evacueren in geval van nood.

DEUREN & WANDEN

- / Bij aanwezigheid van personen in de zaak zijn alle deuren ontgrendeld.
- / Sleutelkastjes zijn verboden.
- / Alle deuren op het evacuatie-traject die niet openen in de vluchtzin (richting uitgang), voorzie je van het opschrift "trekken".
- / Een automatisch werkende deur kan. Bij het uitvallen van de elektriciteit of bij een defect opent ze vanzelf of draait ze op een eenvoudige wijze manueel open in de vluchtzin.
- / De vleugels van glazen deuren voorzie je op ooghoogte van een opvallend merkteken.


TRAPPEN EN DOORGANGEN

De doorgangen op trappen, in gangen of aan (nood)uitgangen worden niet geblokkeerd of belemmerd.

Heb je een trap in jouw zaak?

Zorg ervoor dat jouw trap:

- / Een stevige leuning heeft. Open zijden zonder leuningen zijn niet toegelaten.
- / Een hellingshoek van maximum 45° heeft.
- / Een aantrede heeft van minstens 18 cm.
- / Een optrede heeft van maximum 20 cm.
- / Slipvrije treden heeft.

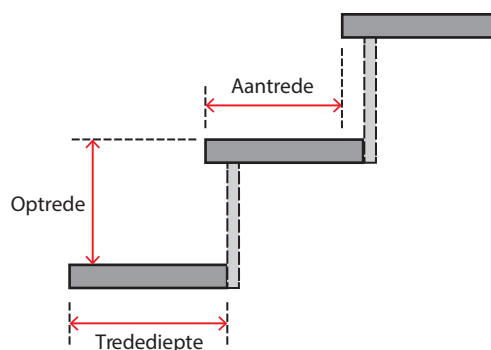

Optrede en aantrede van trappen met maximale hellingshoek politiereglement PTI 45° en KB Basisnormen 37°

		Aantrede (cm)												
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Optrede (cm)	10	30,5	29,1	27,8	26,6	25,5	24,4	23,5	22,6	21,8	21,0	20,3	19,7	19,0
	11	32,9	31,4	30,1	28,8	27,6	26,6	25,6	24,6	23,7	22,9	22,2	21,4	20,8
	12	35,2	33,7	32,3	31,0	29,7	28,6	27,6	26,6	25,6	24,8	24,0	23,2	22,5
	13	37,4	35,8	34,4	33,0	31,8	30,6	29,5	28,4	27,5	26,6	25,7	24,9	24,1
	14	39,5	37,9	36,4	35,0	33,7	32,5	31,3	30,3	29,2	28,3	27,4	26,6	25,8
	15	41,4	39,8	38,3	36,9	35,5	34,3	33,1	32,0	31,0	30,0	29,1	28,2	27,3
	16	43,3	41,6	40,1	38,7	37,3	36,0	34,8	33,7	32,6	31,6	30,7	29,7	28,9
	17	45,0	43,4	41,8	40,4	39,0	37,7	36,5	35,3	34,2	33,2	32,2	31,3	30,4
	18	46,6	45,0	43,5	42,0	40,6	39,3	38,0	36,9	35,8	34,7	33,7	32,7	31,8
	19	48,2	46,5	45,0	43,5	42,1	40,8	39,6	38,4	37,2	36,2	35,1	34,2	33,2
	20	49,6	48,0	46,5	45,0	43,6	42,3	41,0	39,8	38,7	37,6	36,5	35,5	34,6
	21	51,0	49,4	47,9	46,4	45,0	43,7	42,4	41,2	40,0	38,9	37,9	36,9	35,9
	22	52,3	50,7	49,2	47,7	46,3	45,0	43,7	42,5	41,3	40,2	39,2	38,2	37,2

- Niet toegelaten voor het PTI en het KB basisnormen
- Toegelaten voor het PTI
Niet toegelaten voor het KB Basisnormen
- Toegelaten voor het PTI en het KB Basisnormen

□ VEILIGHEIDSVERLICHTING

In jouw zaak is veiligheidsverlichting plaatsen verplicht. Dit kan levens redden in een noodsituatie.

Zorg er dus minstens voor dat:

- / De veiligheidsverlichting onmiddellijk en automatisch werkt als de stroom uitvalt en minstens 1 uur brandt zonder onderbreking.
- / Alle lokalen voldoende verlicht zijn.

Waar voorzie je veiligheidsverlichting?

- / Boven elke uitgang deur.
- / In alle evacuatiewegen (gangen en trappen).
- / In de nabijheid van blusmiddelen.
- / In alle lokalen (ook de toiletruimte) met enkel kunstmatige verlichting.
- / Boven de deur in het technisch lokaal.
- / Bij de belangrijkste elektrische borden.



Test minstens om de 3 maanden de goede werking van de veiligheidsverlichting.



Veiligheidsregister!

- / Resultaat test veiligheidsverlichting

□ PICTOGRAMMEN (NOOD)UITGANG

Elke (nood)uitgang is aangeduid met het juiste pictogram. De wegen en trappen die naar de uitgangen leiden zijn aangeduid.

PICTOGRAMMEN

Plaats en richting van de uitgang



Aanduiding van een nooduitgang



Uitgang deur die naar binnen opendraait



Richting van de nooduitgang



De pijl en de richting van de persoon geeft de richting aan naar de nooduitgang.

❑ BLUSMIDDELEN ZIJN GEPLAATST



DRAAGBARE SNELBLUSSERS

Zorg voor minstens twee draagbare snelblussers in je zaak.

WAARAAN MOETEN JOUW DRAAGBARE SNELBLUSSERS VOLDOEN?

- / Er hangt minstens één draagbare snelblusser op elke verdieping van de zaak.
- / De ABC-poederblusser bevat minstens 6 kg. De waterschuimblusser bevat 6 of 9 liter. Kleinere blussers van bijvoorbeeld 2 kg voldoen niet.
- / Aantal bluseenheden moet op de blusser staan.
- / Bij voorkeur dragen de blussers het BENOR-keurmerk.

WAAR LET JE VERDER OP?

Jouw draagbare blussers:

- / Hang je op armhoogte.
- / Signaleer je met een pictogram.
- / Laat je jaarlijks nakijken door een hiervoor bevoegde dienst.

Andere blusmiddelen

- / Als er een muurhaspel aanwezig is, laat je die jaarlijks nakijken door een bevoegde dienst.

Heb je een keuken?

Zorg voor een:

- / Goed sluitend deksel voor de frituurketel of pan.
- / Blusdeken dat voldoet aan de norm NBN EN 1869.
- / Er is minstens één draagbare snelblusser met ABF-schuimvetblusser (6 of 9 liter) voorzien. Liefst in de nabijheid van de keuken.



Veiligheidsregister!

- / Onderhoudsattesten



❑ ELEKTRICITEITSINSTALLATIE

Zonder keuring van jouw elektriciteit mag je jouw zaak niet uitbaten. Laat dit doen door een bevoegde erkende dienst voor technische controle.

Laat je elektriciteitsinstallatie om de 5 jaar herkeuren.



Veiligheidsregister!

- / Keuringsattest

□ VERWARMING

VERLOEBBARE OF VASTE BRANDSTOFFEN

Laat jaarlijks een bevoegde installateur:

- / Je installatie nakijken en onderhouden.
- / Je schouwen onderhouden.

GAS

Laat 2-jaarlijks een bevoegde installateur:

- / Je installatie nakijken en onderhouden.
- / Je schouwen onderhouden.

VERWARMINGSTOESTEL DAT NIET OP ELEKTRICITEIT WERKT

Elk verwarmingstoestel met verbranding dat niet op elektriciteit werkt:

- / Is aangesloten op een schoorsteen.
- / Is voorzien van een handmatig te bedienen kraan die de brandstoftoevoer kan afsluiten die makkelijk bereikbaar is.

ROOKGASAFVOER

De rookgasafvoer komt nergens in contact met brandbare materialen.

Hou een veiligheidsafstand van 15 cm aan tenzij een effectieve, brandveilige, thermische isolatie is aangebracht.



OPEN HAARDEN

Wanneer je een open haard hebt in jouw zaak let je op volgende zaken:

- / De open haard is aangesloten op de rookgasafvoer.
- / De vloer rond de haard bestaat minstens uit een halve meter onbrandbaar materiaal. Deze zone is vrij van materiaal.
- / Het vuur is afgeschermd door een brand scherm.
- / Er is voldoende aanvoer van verse lucht.



Veiligheidsregister!

- / Onderhoud- en verbrandingsattest
- / Enkel een onderhoudsattest voor (gas)kachels, open haarden en de schouwen



MOBIELE VERWARMINGSTOESTELLEN DIE STRALINGSWARMTE GEVEN

Plaats binnen nooit een mobiel verwarmingstoestel dat stralingswarmte geeft zoals een barbecue, terrasverwarming of een hittestraller.

Deze zijn verboden!

□ WERKEN MET GAS

CONTROLEER!

- / Laat elke 5 jaar een gasdichtheidsproef uitvoeren.
- / De test gebeurt door een erkende dienst voor technische controle of een CERGA-installeateur.



Veiligheidsregister!

- / Attest gasdichtheidsproef

PLAATSING

Let op volgende zaken bij de installatie van je gasteller:

- / Een gasteller is niet toegankelijk voor het publiek.
- / Er is voldoende onder- en bovenverluchting van elk 150 cm².
- / De gasteller is niet geplaatst in een stookplaats.
- / Ook de gasafsluiter is gemakkelijk bereikbaar.

GASFLESSEN

Brandbaar gas?

Zowel opslag als gebruik mag enkel in open lucht of in een doelmatig en enkel daarvoor voorzien lokaal.

Specifiek lokaal?

Dit lokaal heeft wanden met een brandweerstand EI 60 en deuren EI1 30.

Ze zijn altijd verboden in kelders.

Dit geldt niet voor flessen met niet-brandbare gasen zoals bv. CO2 voor de tapinstallatie.



□ BRANDVEILIGE INRICHTING & DECORATIE



Een gezellige zaak is belangrijk.
Maar hou rekening met de brandveiligheid.

/ Gebruik geen makkelijk brandbare materialen, kunststoffen of textiel.

Ook bij tijdelijke versieringen hou je hier rekening mee (solden, feesten,...).

Rieten matten, stro, karton, boomschors, papier, piepschuim,... zijn verboden.

Kerstbomen zonder kluit zijn gevaarlijk.

Kies een boom met kluit of een brandvertragend behandelde kunstboom.

PVC-lamellen zijn verboden voor de bekleding van wanden, vloeren of plafonds.

/ Horizontale doeken zijn verboden.

Op de doeken kan stof ophopen. Ze kunnen naar beneden vallen en zijn gevaarlijk voor brandverspreiding.

/ Een verticaal hangend doek.

1. Het doek is brandvertragend behandeld
2. De nooduitgang blijft zichtbaar.
3. Plaats de veiligheidsverlichting en het pictogram boven het doek zodat deze zichtbaar blijven.

/ Gebruik in je zaak geen fakkels, olielampen of tuinkaarsen. Ze zijn verboden.

/ Zorg ervoor dat je sfeerhaard geen brandgevaar veroorzaakt. Zet hem stabiel, voldoende ver van brandbaar materiaal en zorg voor voldoende aanvoer van verse lucht.

/ Kaarsen staan stabiel opgesteld en leveren geen brandgevaar op.

Kies voor theelichtjes in een glas of een alternatief zoals kaarsen met LED-verlichting.

/ Alle toestellen of verlengsnoeren zijn voorzien van een CE-label. Gebruik deze volgens de bijgeleverde productinformatie.

/ Het gebruik van dominostekkers is verboden. Bij gebruik van een verlengsnoer, rol je die volledig af. Zorg ervoor dat niemand op de kabels kan stappen en dat ze niet zorgen voor valgevaar.


/ In de voor het publiek toegankelijke lokalen staat geen afval of staan geen afgedankte voorwerpen.

□ ACTIVITEIT MET VERHOOGD BRANDRISICO

Mogelijk moet je extra maatregelen nemen bij:

- / Overnachting in het gebouw van je zaak.
- / De aanwezigheid van een keuken.
- / Het hebben van een aanpalend gedeelte aan de zaak dat extra brandgevaar met zich meebrengt, zoals een stookplaats, opslagruimte met brandbare materialen,....

Is geen van bovenstaande van toepassing op jouw zaak? Dan kan je dit overslaan.

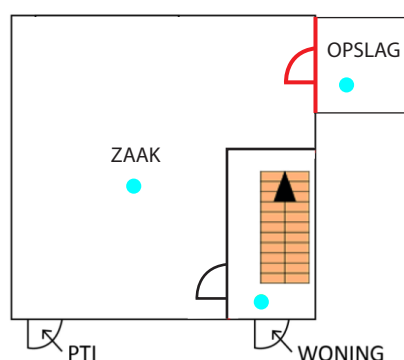

- deur EI,30 zs
- wand EI60
- gekoppelde rookmelder


OVERNACHTEN

ZELF IN HET GEBOUW VAN JOUW ZAAK OVERNACHTEN

- / Je kan de woning of slaappleaats verlaten zonder door een ruimte met een verhoogd brandrisico te gaan.
- / Je zaak (inclusief aanhorigheden van jouw zaak en woning) is uitgerust met gekoppelde autonome rookmelders (min. 1 per verdieping) in elke ruimte waar een verhoogd brandrisico is, de slaapvertrekken en de evacuatiweg.
- / De rookmelders worden 3-maandelijks getest.

ANDEREN OVERNACHTEN IN HET GEBOUW

- / Jouw zaak (inclusief aanhorigheden van jouw zaak en eventueel de woning als deze nog niet brandwerend is gescheiden van de zaak) moet brandwerend gescheiden zijn van de rest van het gebouw door wanden EI 60 (RF 1h).
- / Deuren in deze wanden moeten zelfsluitend of bij brand zelfsluitend EI₁ 30 (RF ½ h) zijn.
- / Alle woongelegenheden hebben een rechtstreekse uitgang naar buiten of evacueren via een evacuatiweg met wanden EI 60 en deuren EI₁ 30.
- / Alle woningen én de evacuatiweg zijn minstens uitgerust met autonome rookmelders
- / De rookmelders worden 3-maandelijks getest.

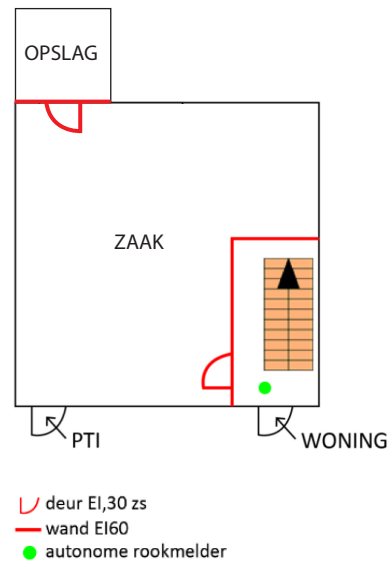

AANHORIGHEDEN MET VERHOOGD BRANDRISICO

Heb je een aanpalend gedeelte aan je zaak zoals een stookplaats, garage, aanbouw, opslagruimte of iets anders?

Deze ruimte moet:

- / Brandwerend gescheiden zijn van de rest van de zaak door wanden EI60.
- / Deuren in deze wanden moeten zelfsluitend EI₁ 30 zijn.

KEUKEN

Geen keukens in jouw zaak?
Dan kan je dit hoofdstuk overslaan.

Heb je wel een keuken? Dan moet je aan enkele extra voorwaarden voldoen.

EEN HUISHOUDELIJKE KEUKEN

Is het totale vermogen van de toestellen in jouw keuken kleiner dan 10 KW? Is er geen toestel met open vlam aanwezig? Dit noemen we een huishoudelijke keuken.

Gebruik die als een verantwoordelijke eigenaar.



EEN INDUSTRIËLE KEUKEN

Is het totaal vermogen van de toestellen in jouw keuken 10 KW of meer? En/of er is een toestel met open vlam aanwezig? Dan spreken we over een industriële keuken.

Geen overnachting in het gebouw

In dat geval zijn er geen bijkomende eisen. Gebruik de keuken als een verantwoordelijke eigenaar.

Zelf overnachten in het gebouw

Er zijn twee manieren om te voldoen aan de normen van brandveiligheid.

Indien de keuken niet brandwerend is afgescheiden van de zaak:

- / De bak-, braad- en frituurtoestellen worden uitgerust met een automatische blusinstallatie. Die is gekoppeld aan een mechanisme dat bij werking van de blusinstallatie de brandstoftoevoer afsluit. Dit automatisch blussysteem wordt jaarlijks nagezien en onderhouden door een hiervoor bevoegde dienst.

Veiligheidsregister!


- / Onderhoudsattest

- / De zaak (inclusief aanhorigheden) is uitgerust met gekoppelde autonome rookmelders.

Er is minimum 1 rookmelder per verdieping:

- / In de industriële keuken of de ruimte er vlak naast.
- / Elke ruimte waar er een verhoogd brandrisico is.
- / De slaapvertrekken.
- / De evacuatiweg.

De rookmelders worden 3-maandelijks getest.

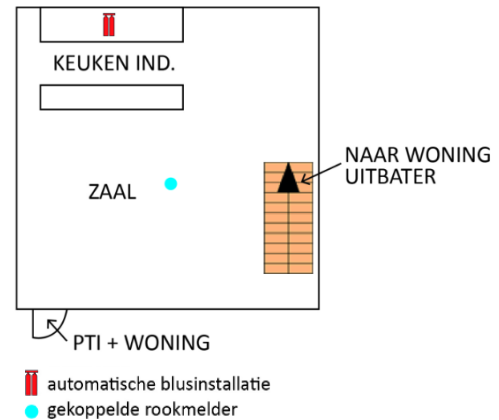

Indien de keuken wel brandwerend is afgescheiden van de zaak:


- / De keuken is brandwerend gescheiden van de rest van de zaak door wanden EI 60. Deuren in deze wanden zijn (bij brand) zelfsluitend EI₃₀ en draaien in de vluchtzin.

- / De zaak (inclusief aanhorigheden) is uitgerust met gekoppelde autonome rookmelders:

Er is minimum 1 rookmelder per verdieping:


- / In de industriële keuken of de ruimte er vlak naast.
- / Elke ruimte waar er een verhoogd brandrisico is.
- / De slaapvertrekken.
- / De evacuatiweg.

De rookmelders worden 3-maandelijks getest.

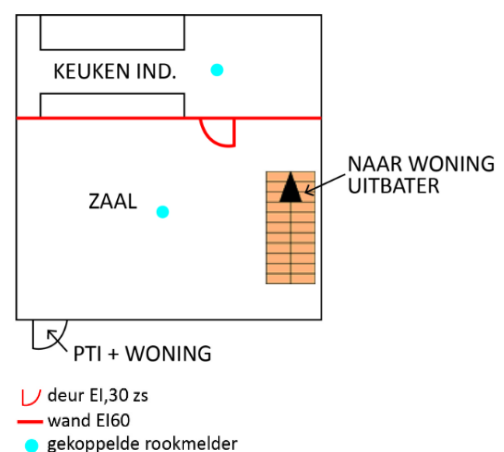

Derden overnachten in het gebouw

- / De zaak inclusief keuken moet brandwerend gescheiden zijn van de rest van het gebouw door wanden EI 60 (RF 1h). Deuren in deze wanden moeten zelfsluitend of bij brand zelfsluitend EI 30 (RF ½ h) zijn voorzien.
- / Alle woongelegenheden hebben een rechtstreekse uitgang naar buiten of evacueren via een evacuatiweg met wanden EI 60 en deuren EI 30.
- / Alle woningen en de evacuatiweg zijn uitgerust met autonome rookmelders. Minstens één op elke verdieping.
- / De rookmelders worden 3-maandelijks getest.

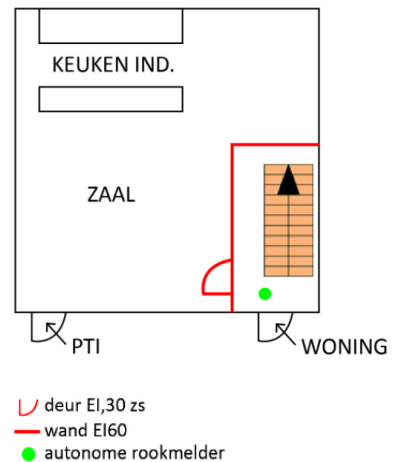

BAKKEN, BRADEN EN FLAMBEREN IN DE PUBLIEKE RUIMTE
Beperkt bakken, braden alsook flamberen aan tafel in de publiek toegankelijke gedeelten zijn toegestaan onder volgende voorwaarden:

- / De toestellen hebben een CE-label.
- / De energietoevoer kan per tafel onderbroken worden.
- / De toestellen kunnen bij gebruik of bij omstoten geen brand veroorzaken.
- / Er is voldoende aanvoer van verse lucht.

□ PERSONEEL OPGELEID VOOR NOODSITUATIES

Zorg ervoor dat je personeel de gevaren van brand kent en hoe ze die kunnen bestrijden.

- / Het gebruik van de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen.
- / Te volgen procedures bij paniek en/of ontruiming van de zaak.
- / Het noodnummer 112.



❑ VERZEKERING OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID

Niet iedereen heeft dit nodig, maar sommige uitbaters van een zaak zijn 'objectief aansprakelijk bij brand en ontploffing'. Dit wil zeggen dat de uitbater altijd de lichamelijke en stoffelijke schade aan derden moet vergoeden. Ook als de uitbater geen fout heeft gemaakt.

Dit is iets anders dan de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid!

Is deze verzekering verplicht voor jouw zaak? Contacteer je verzekering. Zij kunnen je verder helpen.



Veiligheidsregister!

/ Bewijs verzekering objectieve aansprakelijkheid

❑ CONTROLE INSTALLATIES

ALLES IN ORDE? HOUDEN ZO!

Laat tijdig je installaties controleren.



Veiligheidsregister!

/ Keuringsverslag of onderhoudsattest

Opmerkingen op een keuringsverslag?

Onderneem onmiddellijk actie om alles in orde te brengen.

WAT MOET JE LATEN CHECKEN EN WANNEER?

Hieronder vind je een lijst met de meest gangbare controles.

Dit is niet per se de volledige lijst of de termijn die voor jouw zaak van toepassing is. Dit hangt af van specificaties in jouw zaak. Raadpleeg steeds de regelgeving en/of normen die van toepassing zijn.

Installatie	Controle- orgaan	Document	Wanneer
Blusmiddelen			
<input type="checkbox"/> Draagbare snelblusser	BI/BP	Onderhoudsattest	Jaarlijks
<input type="checkbox"/> Muurhaspel en/of -hydrant	BI/BP	Onderhoudsattest	Jaarlijks
Branddetectie			
<input type="checkbox"/> Automatische branddetectie - in dienststelling	EDTC/GO	Attest goede werking en conformiteit geldende regelgeving en/of normen	Bij indienststelling en/of uitbreiding installatie
<input type="checkbox"/> Automatische branddetectie - controle goede werking	EDTC/GO	Onderhoudsattest	Jaarlijks
<input type="checkbox"/> Handmelder(s) en alarm - in dienststelling	EDTC/GO	Attest goede werking en conformiteit geldende regelgeving en/of normen	Bij indienststelling en/of uitbreiding installatie
<input type="checkbox"/> Handmelders en alarm - controle goede werking	EDTC/GO	Onderhoudsattest	Jaarlijks
<input type="checkbox"/> Autonome rookmelders - controle goede werking	Exploitant of zijn aangestelde	-	Maandelijks

LEGENDE BI - Bevoegde instelling / BP - Bevoegde persoon
EDTC - Erkende dienst voor technische controle / GO - Geaccrediteerd organisme

Installatie	Controle- orgaan	Document	Periodiciteit
Elektriciteit			
<input type="checkbox"/> Laagspanningsinstallatie niet-huishoudelijk gebruik	EDTC	Keuringsattest	Bij indienststelling, uitbreiding of verzwa- ring installatie. Herkeuring installatie verplicht 5-jaarlijks
<input type="checkbox"/> Laagspanningsinstallatie huishoudelijk gebruik	EDTC	Keuringsattest	Bij indienststelling, uitbreiding of verzwa- ring installatie of bij verkoop. Herkeuring installatie verplicht 25-jaarlijks
<input type="checkbox"/> Hoogspanningsinstallatie	EDTC	Keuringsattest	Jaarlijks
Lift			
<input type="checkbox"/> Goederenlift	EDTC	Keuringsattest	Bij indienststelling Herkeuring jaarlijks
<input type="checkbox"/> Personenlift	EDTC	Keuringsattest	Bij indienststelling Herkeuring: 3-maandelijks door niet-gecertificeerde onderhoudsdienst / 6-maandelijks door gecertificeerde onderhoudsdienst
Rook- en warmteafvoer			
<input type="checkbox"/> RWA-installatie – in dienststelling	EDTC/GO	Attest goede werking en conformiteit geldende regelgeving en/of normen	Bij indienststelling en/of uitbreiding installatie
<input type="checkbox"/> Rookkoepel trappenhuis – controle goede werking	Exploitant of zijn aangestelde	-	3-maandelijks
Verwarming			
<input type="checkbox"/> Cv-ketels	BI/BP	Attest reiniging en onder- houd en verbrandingsat- test	Jaarlijks voor vloeibare brandstoffen 2-jaarlijks voor aardgas
<input type="checkbox"/> Individuele verwarmingstoestellen	BI/BP	Onderhoudsattest	Jaarlijks voor vloeibare en vaste brand- stoffen /2-jaarlijks voor aardgas
<input type="checkbox"/> Schouwen	BI/BP	Reinigingsattest	Jaarlijks voor vloeibare én vaste brand- stoffen. / 2-jaarlijks voor aardgas
Veiligheidsverlichting			
<input type="checkbox"/> In dienststelling	EDTC	Attest goede werking en conformiteit geldende regelgeving en/of normen	Bij indienststelling en/of uitbreiding installatie
<input type="checkbox"/> Controle goede werking	Exploitant of zijn aangestelde	-	3-maandelijks

LEGENDE BI - Bevoegde instelling / BP - Bevoegde persoon
EDTC - Erkende dienst voor technische controle / GO - Geaccrediteerd organisme



Meer vragen over brandveilig ondernemen?

Info / www.hvzwaasland.be
Advies / brandpreventie@hvzwaasland.be
Algemeen nummer / 03 502 09 00